



TTP 70 L0900 TOP DALI 830 LO
LUMINARIAS TUBULARES

90476L090H00300



Distribución de la luz

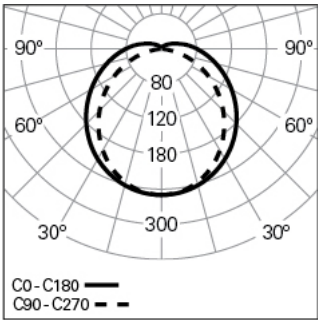

L=900mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: Espacios públicos, Industria, Exterior
Tipo de Aplicación: Superficie, Suspend, Pared
Fuente de Alimentación Incluida: Sí
Fuente de Alimentación: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

TTP 70 L0900 TOP DALI 830 LO

CARACTERÍSTICAS

Tipología de la Luminaria: Luminaria lineal
Módulo de la Luminaria: Individua
Clase de Aislamiento: II
Índice de Protección (IP): 68 (1,2m)
Índice de Protección (IK): 10
Temperatura Ambiente de Funcionament (°C):]-20, 30[
Precableado incluido: Cable H07RN-F de 1,5m
Sistema de Fijación: Abrazadera
Garantía (años): 5
Punto de Entrada del Cable de Alimentación: Tapa

MATERIALES

Material del Cuerpo: Tubo de policarbonato
Acabado: Pintado en epoxi-poliéster
Color: Blanco (W)
Resistencia al Hilo Incandescente (°C): 960

SISTEMA ÓPTICO

Sistema Óptico: TOP - Difusor opal
Distribución de la Luz: Directa
Haz de Luz (°): 128

DADOS TÉCNICOS

Fuente de Luz: LED
Potencia Total (W): 17
Tensión de Red: 220-240V-50/60Hz
Factor de Potencia (λ): 0,88
Flujo Luminoso de la Luminaria (lm): 2430
Eficacia de la Luminaria (lm/W): 143
Unified Glare Rating (UGR): <25
Vida Útil Media del LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Color (K): 3000
Seguridad fotobiológica según la norma IEC 62471: Grupo de riesgo 0 - Exento (RG0)
Índice de Reproducción Cromática (CRI): >80
Tolerancia Cromática (MacAdam step): <3
La Fuente de Luz contenida en este Producto es de Clase Energética: C
Forward Voltage Range del Módulo LED (VF): 32,7
Dimming de la Fuente de Alimentación: DALI 2
Sistema Central de Baterías (VDC): 176-280
Número de Luminarias en Magnetic Circuit Braker B16: <53
Corriente de Irrupción (A): 20
Duración de Impulso (μ s): 139

DIMENSIONES

L - Longitud (mm): 900
D - Diámetro (mm): Ø72
Peso Neto (kg): 1.73

NOTAS

- Para completar el producto es necesario pedir el sistema de fijación por separad;
- Para la versión suspendida es necesario pedir la suspensión y la base de alimentación por separado.